

**ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ**

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ  
ТРУБОПРОВОДОВ ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ  
(МЕТОДОМ СТРЕСС-ТЕСТА)**

Дата введения 1998-12-01

РАЗРАБОТАНА в соответствии с приказом ОАО "Газпром" № 134 п.6 от 6 октября 1997 г. Инструкция разработана ВНИИГАЗом ДАО "Оргэнергогаз" и ДАО "Гипроспецгаз" с привлечением специалистов других организаций.

СОГЛАСОВАНА Инструкция с управлениями проектирования и экспертизы, новой техники и экологии, по транспортировке газа и газового конденсата, газового надзора ОАО "Газпром" и Госгортехнадзором РФ № 10-03/423 от 04.08.98 г.

В разработке инструкции принимали участие:  
от ОАО "Газпром" - М.С. Федоров, В.Н. Дедешко, В.В. Салюков, В.Н. Пугаченко, В.И. Эристов В.Д., Шапиро;  
от ВНИИГАЗа - З.Т. Галиуллин, С.В. Карпов, И.В. Велиюлин, М.И. Королев, В.П. Лобанов, А.Д. Решетников, М.Л. Кляхандер;  
от ДАО "Оргэнергогаз" - С.П. Трофимов;  
от ДАО "Гипроспецгаз" - А.Е. Раменский;  
от ИРЦ Газпром - В.Г. Селиверстов;  
от АОЗТ "Газприбортехнология" - И.Н. Альбов.  
ВНЕСЕНЫ ВНИИГАЗом

УТВЕРЖДЕНЫ первым заместителем Председателя Правления ОАО "Газпром" В. В. Шереметом

В инструкции регламентированы основные положения по проведению гидравлических испытаний повышенным давлением (методом стресс-коррозии) линейной части газопроводов, принимаемых в эксплуатацию после строительства, а также действующих газопроводов.

**ВВЕДЕНИЕ**

Настоящая инструкция разработана на основе теоретических и экспериментальных исследований, опыта проведения испытаний трубопроводов повышенным давлением и зарубежной нормативно-технической документации по вопросам гидравлических испытаний трубопроводов.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящая инструкция регламентирует проведение гидравлических испытаний повышенным давлением (методом стресс-теста) линейной части вновь построенных трубопроводов, а также линейной части действующих трубопроводов.

Необходимость проведения испытаний участков трубопроводов повышенным давлением определяется генеральным заказчиком на стадии проектирования в соответствии с действующими нормативными документами.

1.2. Сущность испытаний повышенным давлением заключается в нагружении участка трубопровода до заданного настоящей инструкцией уровня давления или достижения металлом труб фактического предела текучести и последующей проверке на герметичность.

1.3. В результате проведения испытаний достигается:

- выявление дефектов, критических при испытательном давлении;

- выявление утечек;
- снижение овальности труб;
- снижение локальных напряжений, возникающих при производстве труб и строительстве трубопровода;
- стабилизация докритических дефектов.

1.4. Трубы, запорная арматура и соединительные детали, монтируемые на трубопроводе, должны соответствовать требованиям, предъявляемым при испытании газопроводов повышенным давлением, это должно быть учтено при разработке технических условий на них. Рекомендуется проводить предварительное испытание крановых узлов запорной арматуры.

1.5. Для снижения числа труб, которые могут получить пластическую деформацию при испытании, рекомендуется раскладывать трубы по трассе таким образом, чтобы в нижних частях участка находились трубы с более высокими пределом текучести и толщиной стенки. Порядок раскладки труб должен быть определен планом производства работ.

1.6. В процессе испытания осуществляют совместный контроль давления, расхода воды и температуры в трубопроводе специализированной системой контроля. При отсутствии системы контроля параметров испытания допускается, в порядке исключения, выполнять испытание трубопроводов более низким максимальным давлением, величина которого определяется в соответствии с настоящей Инструкцией.

1.7. Гидроиспытания следует проводить при положительных температурах.

1.8. Испытание проводят под руководством комиссии, назначаемой ОАО "Газпром".

1.9. Согласование сроков, подготовка и проведение испытаний повышенным давлением выполняется либо строительно-монтажными, либо эксплуатирующими магистральный трубопровод организациями, или третьей стороной, но в любом случае проводящая работы организация должна иметь соответствующую лицензию, в которой дано право проведения испытаний повышенным давлением (методом стресс-теста).

1.10. Для каждого случая проведения испытаний организацией, проводящей испытание, должна быть разработана рабочая инструкция по испытанию, согласованная в установленном порядке и утвержденная председателем комиссии по испытанию.

1.11. Строительная организация должна предоставить организации, проводящей испытания, и комиссии по испытанию следующую документацию:

- проект испытываемого участка трубопровода;
- исполнительную схему;
- журнал сварочных работ;
- журнал изоляционных работ;
- акты производства и приемки работ;
- сертификаты на трубы и детали, паспорта на оборудование.

1.12. Результаты испытания каждого участка трубопровода оформляются актом (Приложение 1).

## 2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЯ

### 2.1. Испытательная среда

Испытание участков трубопроводов производят водой.

### 2.2. Максимальное давление испытания на прочность

Гидравлическое испытание на прочность, при использовании системы контроля параметров испытания, проводят давлением в нижней точке испытываемого участка, вызывающим кольцевые напряжения в стенке трубы, равные 1,1 от нормативного предела текучести стали.

Давление испытания в нижней точке участка определяют по формуле:

$$P_{\text{исп}} = 2,2\sigma_{0,2}\delta_n / D_{\text{вн}}, \quad (2.1)$$

где  $P_{\text{исп}}$  - максимальное давление испытания на прочность, кгс/см<sup>2</sup> (МПа);

$\sigma_{0,2}$  - нормативный предел текучести стали трубы, кгс/см<sup>2</sup> (МПа);

$\delta_n$  - номинальная толщина стенки трубы с учетом минусового допуска, мм;

$D_{вн} = D_n - 2\delta_n$  - внутренний диаметр трубы, мм;

$D_n$  - наружный диаметр трубы, мм.

Расчет производят для всех типоразмеров труб\*, уложенных на испытываемом участке, при этом нижней точкой для каждого типа труб считают точку, ниже которой отсутствуют трубы рассматриваемого типоразмера. Давлением испытания считают меньшее из рассчитанных для различных типоразмеров труб значений.

\* Типоразмер труб в данном случае определяется двумя параметрами: толщиной стенки и пределом текучести трубной стали.

### 2.3. Минимальное давление испытания на прочность

2.3.1. Минимальное давление испытания на прочность участков линейной части трубопроводов, кроме перечисленных в п.п. 2.3.2, 2.3.3, определяют по формуле

$$P_{\min} \geq \frac{K_n n}{m} P_{\text{раб}} \quad (2.2)$$

где  $P_{\min}$  - давление испытания в верхней точке участка, кгс/см<sup>2</sup> (МПа);

$K_n$  - коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый по табл. 11 СНиП 2.05.06-85;

$n$  - коэффициент надежности по нагрузке - внутреннему давлению в трубопроводе, принимаемый по табл. 13 СНиП 2.05.06-85;

$m$  - коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по табл. 1 СНиП 2.05.06-85;

$P_{\text{раб}}$  - максимальное рабочее давление в трубопроводе, устанавливаемое проектом, кгс/см<sup>2</sup> (МПа).

Расчет производят для всех типов труб\*, уложенных на испытываемом участке. Минимальным давлением испытания считают меньшее из рассчитанных для различных типов труб значение.

\* Тип труб в данном случае определяется значениями коэффициентов  $K_n$ ,  $m$  и  $n$ .

Если величина, определенная по формуле (2.2) превышает давление, вызывающее кольцевые напряжения в стенке трубы равные нормативному пределу текучести трубной стали, минимальное давление испытания может быть принято равным давлению, соответствующему пределу текучести стали.

2.3.2. Давление испытания на прочность переходов через железные дороги, переходов через автомобильные дороги I, II и III категорий, трубопроводов в горной местности при укладке в тоннелях, пересечений с канализационными коллекторами, газопроводами, нефтепроводами, продуктопроводами, оросительными системами, пересечений с воздушными линиями электропередачи с напряжением 500 кВ и более, узлов подключения в газопровод при их испытании одновременно со всем трубопроводом должно быть не ниже 1,5 от максимального рабочего давления.

Указанные переходы могут быть испытаны отдельно после их укладки давлением не ниже 1,5 от максимального рабочего давления. В этом случае при испытании этих переходов одновременно со всем трубопроводом давление испытания должно быть не ниже давления, определенного по формуле (2.2).

2.3.3. Переходы через водные преграды, укладываемые с помощью подводно-технических средств, испытывают в три этапа:

первый этап - после сварки на стапеле или на площадке перехода целиком или отдельными плетями давлением не ниже 1,5 от максимального рабочего давления;

второй этап - после укладки перехода давлением не ниже 1,5 от максимального рабочего давления;

третий этап - одновременно со всем трубопроводом давлением, определенным по формуле (2.2).

## 2.4. Максимальная длина испытываемого участка

Максимальную длину испытываемого участка определяют в зависимости от характеристик труб и применяемых приборов контроля параметров испытания по формуле

$$L_y = \frac{L_{тр}}{2\Delta\varepsilon_y + k\Delta P} \left( \frac{\Delta\varepsilon_{упл} - \Delta\varepsilon_y}{N_{л}(\Delta P + \Delta_v)} - \frac{V_0}{V_{тр}} \frac{P_0 \Delta P}{P_1 P_2} \right), \quad (2.3)$$

где  $N_{л}$  - число листов, из которых изготовлены трубы, уложенные в нижней части участка, для двухшовных труб  $N_{л} = 2$ , для остальных типов труб  $N_{л} = 1$ ;

$L_{тр}$  - минимальная длина труб, поставляемых для укладки на испытываемом участке, м;

$\Delta P$  - относительная погрешность измерения приращения давления;

$\Delta_v$  - относительная погрешность измерения приращения объема;

$\Delta\varepsilon_y$  - относительная деформация труб в упругой области деформирования при изменении давления на величину  $\Delta P$ , определяемую по формуле

$$\Delta P = P_2 - P_1 = v_p \cdot \Delta\tau, \quad (2.4)$$

$v_p$  - скорость подъема давления, Па/с;

$\Delta\tau$  - промежуток времени между синхронными измерениями давления и приращения объема, с;

$P_1, P_2$  - последовательно измеренные значения давления, Па;

$\Delta\varepsilon_{упл}$  - допустимая относительная деформация трубы в упругопластической области деформирования при изменении давления на величину  $\Delta P$ ;

$P_0$  - атмосферное давление, Па;

$V_0$  - ожидаемый объем воздуха, оставшегося в трубопроводе, при давлении  $P_0$ , м<sup>3</sup>;

$k$  - коэффициент сжимаемости воды, принимают средневзвешенное значение от величин, приведенных в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Коэффициент сжимаемости воды  $k$ ,  $10^{-14}$  Па<sup>-1</sup>

P, 10 <sup>6</sup> Па	Температура t, °C			
	0	10	25	40
0	50885	47810	45246	44240
10	49479	46563	44106	43113
20	48122	45362	43012	42037

$V_{тр}$  - объем трубы, имеющей минимальную длину

$$V_{тр} = \frac{\pi D_{вн}^2}{4} L_{тр}, \quad (2.5)$$

Значения величин  $\Delta\varepsilon_y$  и  $\Delta\varepsilon_{упл}$  находят по кривой деформирования образцов из соответствующей стали.

Кривые деформирования образцов определяют при их испытании на трубных заводах или в результате проведения специальных лабораторных исследований.

Величину  $V_0$  для предварительных расчетов принимают равной 10 % от объема испытываемого участка, по мере накопления статистических данных указанная величина может быть уточнена.

Значение  $P_1$  определяют по формуле

$$P_1 = P_{\min} - 0,1\sigma_{0,2}\delta_n / D_{\text{вн}} \quad (2.6)$$

Максимальная длина участка может быть увеличена за счет увеличения числа измерений в единицу времени и применения современных статистических методов обработки результатов измерений в режиме реального времени.

Если на испытываемом участке имеются вставки длиной меньше  $L_{\text{тр}}$ , они должны быть выполнены из предварительно испытанных труб или труб с большей толщиной стенки или более высоким пределом текучести по сравнению с соседними трубами. Предварительное испытание труб, используемых для вставок, выполняют давлением на 2 % превышающем максимальное испытательное давление, при этом контролируют изменение диаметра труб. Если после предварительного испытания трубы ее диаметр увеличился более чем на 0,2 %, труба отбраковывается. При использовании для вставок предварительно не испытанных труб их толщину стенки и предел текучести подбирают таким образом, чтобы во вставках, выполненных из этих труб, при испытании в трассе не возникали кольцевые напряжения выше 1,05 от нормативного предела текучести трубной стали.

## 2.5. Скорость подъема давления

Скорость подъема давления при испытании трубопроводов должна находиться в пределах от  $0,002 P_{\text{исп}}$  до  $0,02 P_{\text{исп}}$  в минуту.

## 2.6. Число циклов нагружения и время выдержки под давлением испытания на прочность

2.6.1. При испытании на прочность строящихся трубопроводов выполняют два полных цикла нагружения трубопровода. Время выдержки трубопровода под регламентируемым (п.2.2) давлением испытания на прочность составляет 1 час на каждом цикле.

2.6.2. При испытании на прочность действующих трубопроводов выполняют один полный цикл нагружения трубопровода. Время выдержки трубопровода под регламентируемым (п.2.2) давлением испытания на прочность составляет 1 час.

## 2.7. Давление проверки на герметичность

Проверку участков трубопроводов на герметичность проводят давлением в нижней точке трассы, равным максимальному рабочему давлению.

## 2.8. Время проверки на герметичность

Проверку на герметичность проводят в течение времени, необходимого для осмотра трассы и выявления утечек, но не менее 12 часов.

## 2.9. Оценка результатов испытания

Трубопровод считается выдержавшим испытание на прочность, если в течение времени выдержки под испытательным давлением не произошло его разрушение.

Если в процессе подъема давления или выдержки под давлением произошло разрушение трубопровода, то следует заменить разрушенный участок и повторить испытание.

В случае обнаружения утечки в процессе проверки трубопровода на герметичность необходимо устранить утечку и повторить проверку на герметичность.

### 3. ПАРАМЕТРЫ И РЕЖИМЫ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМОГО БЕЗ КОНТРОЛЯ ДЕФОРМАЦИЙ ТРУБ

#### 3.1. Максимальное давление испытания на прочность

При отсутствии контроля деформаций труб давление в нижней точке испытываемого участка определяют по формуле:

$$P_{\text{исп}} = 2,1\sigma_{0,2}\delta_n / D_{\text{вн}} \quad (3.1)$$

#### 3.2. Скорость подъема давления

При отсутствии системы контроля параметров испытания скорость подъема давления при испытании трубопроводов не должна превышать 0,4 кгс/см<sup>2</sup> в минуту (24 кгс/см<sup>2</sup> в час).

При достижении давления, равного 0,9 P<sub>исп</sub>, скорость его подъема принимают в пределах от 0,1 до 0,2 кгс/см<sup>2</sup> в минуту (6-12 кгс/см<sup>2</sup> в час).

В случае разрушения трубопровода при давлении выше 0,9 P<sub>исп</sub> при его испытании на следующем этапе скорость подъема давления принимают в пределах от 0,1 до 0,2 кгс/см<sup>2</sup> в минуту (6-12 кгс/см<sup>2</sup> в час) при достижении давления разрушения на предшествующем этапе испытания.

3.3. Испытательную среду, минимальное давление испытания на прочность, число полных циклов нагружения трубопровода, время выдержки под испытательным давлением, давление и время проверки на герметичность принимают в соответствии с п.п. 2.1, 2.3, 2.6, 2.7, 2.8. Результаты испытания оценивают в соответствии с п.2.9.

### 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ИСПЫТАНИЯ

#### 4.1. Измерения и контроль давления, расхода воды и температуры в испытываемом трубопроводе

4.1.1. Высокоточные измерения давления и расхода воды производят в начале испытываемого участка с использованием системы контроля параметров испытания. Блок измерения расхода воды монтируют на входе опрессовочного агрегата после резервуара для очистки воды. Блок измерения давления монтируют в начале испытываемого участка.

4.1.2. Дополнительный контроль давления должен осуществляться в начале, в конце и в верхней точке испытываемого участка трубопровода с помощью дистанционных самопишущих приборов.

4.1.3. При отсутствии дистанционных самопишущих приборов для контроля давления должны применяться проверенные, опломбированные и имеющие паспорт манометры класса точности не ниже I и с предельной шкалой на давление около 4/3 от испытательного. Манометры устанавливают на отводящих трубопроводах за пределами охранной зоны.

При давлении в нижней точке трубопровода выше рабочего производят непрерывный контроль за показаниями манометров и их регистрацию не реже одного раза в 10 мин.

4.1.4. Измерение температуры осуществляют в местах измерения и контроля давления и расхода воды. Если к моменту подъема давления разность температур в начале и в конце испытываемого участка превышает 1 °С, необходимо выдержать трубопровод до достижения указанной величины.

#### 4.2. Определение объема воздуха, оставшегося в трубопроводе, выявление утечек при подъеме давления и расчет приращения объема воды

4.2.1. При испытании трубопровода в любой момент времени приращение объема испытываемого участка равно приращению объема воды и воздуха (природного газа), находящихся в его полости. Это условие описывается уравнением

$$dV_y = dV_B + dV_r, \quad (4.1)$$

где  $dV_y$  - приращение объема испытываемого участка трубопровода,  $m^3$ ;

$dV_B$  - приращение объема воды, находящейся в полости участка трубопровода,  $m^3$ ;

$dV_\Gamma$  - приращение объема воздуха (природного газа), находящегося в полости участка трубопровода,  $m^3$ .

4.2.2. Приращение объема испытываемого участка трубопровода, деформируемого в упругой области, при изменении давления и температуры определяют по формуле

$$dV_y = \sum_{i=1}^I \frac{\pi D_{внi}^2 L_i}{4} \left( \frac{(1-\mu^2) D_{внi}}{\delta_i E} dP + 2\alpha(1+\mu) dt \right), \quad (4.2)$$

где  $L_i$  - суммарная длина труб, имеющих толщину стенки  $\delta_i$ , м;

$D_{внi}$  - внутренний диаметр труб, имеющих толщину стенки  $\delta_i$ , м;

$\mu$  - коэффициент Пуассона;

$E$  - модуль упругости стали, Па;

$\delta_i$  - толщина стенки трубы, м;

$dP$  - приращение давления, Па;

$\alpha$  - коэффициент линейного расширения трубной стали,  $^{\circ}C^{-1}$ ;

$dt$  - приращение температуры,  $^{\circ}C$ ;

$i$  - номер типоразмера труб;

$I$  - число типоразмеров труб, уложенных на участке.

4.2.3. Приращение объема воды в полости трубопровода при изменении температуры, давления, подкачке и утечке воды определяют по формуле

$$dV_B = Q_{AO} dt + V_B (\beta dt - kdP) - Q_{vy} dt, \quad (4.3)$$

где  $Q_{AO}$  - фактическая (измеренная) производительность опрессовочного агрегата,  $m^3/c$ ;

$Q_{vy}$  - расход воды при утечках,  $m^3/c$ ;

$dt$  - приращение времени, с;

$V_B$  - объем воды в полости участка трубопровода,  $m^3$ ;

$\beta$  - температурный коэффициент объемного расширения воды вычисляют по формуле

$$\beta = -6,4268 \cdot 10^{-5} + 1,701056 \cdot 10^{-5} t - 2,036931 \cdot 10^{-7} t^2 + 1,604836 \cdot 10^{-9} t^3, \quad (4.4)$$

$t$  - температура воды,  $^{\circ}C$ .

4.2.4. Приращение объема воздуха (природного газа) в полости участка трубопровода при изменении давления, температуры и утечке воздуха определяют по формуле

$$dV_\Gamma = dV(P, t) - Q_{\Gamma y} dt, \quad (4.5)$$

где  $Q_{\Gamma y}$  - расход воздуха (природного газа) при утечке,  $m^3/c$ ;

$dV(P, t)$  - приращение объема воздуха (природного газа) вследствие изменения давления и температуры вычисляют численным методом с использованием уравнения Ван-дер-Ваальса

$$\left( P + \frac{v^2 a}{V_\Gamma^2} \right) (V_\Gamma - vb) = vRT \quad (4.6)$$

где  $v = V_{\Gamma} / V_M$  - число молей воздуха (природного газа), содержащегося в полости испытываемого участка;

$V_{\Gamma}$  - объем воздуха (газа), содержащегося в полости участка трубопровода,  $m^3$ ;

$V_M$  - объем одного моля воздуха (газа),  $m^3$ ;

$a, b$  - эмпирические коэффициенты, для воздуха принимают  $a = 0,1355 \text{ Н}\cdot\text{м}^4/\text{моль}^2$ ,  $b = 3,7032 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{моль}$ , для природного газа  $a = 0,2288 \text{ Н}\cdot\text{м}^4/\text{моль}^2$ ,  $b = 4,2777 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3/\text{моль}$ .

4.2.5. В уравнениях (3.1-3.6) все неизвестные величины, кроме  $Q_{\text{вн}}$  и  $Q_{\text{гн}}$ , являются постоянными или однозначно определяются через приращения объема, давления и температуры. При подъеме давления до величины  $0,85 P_{\text{исп}}$  все трубы будут гарантированно деформироваться в упругой области. В процессе подъема давления до указанного уровня выполняют синхронные измерения приращения объема, давления и температуры в трубопроводе. Число измерений должно быть  $N_{\text{и}} > N_{\text{н}} + 1$ , где  $N_{\text{н}}$  число неизвестных в уравнениях (3.1-3.6) с учетом неизвестных погрешностей измеряемых и задаваемых величин. По данным измерений решают систему  $N_{\text{и}} - 1$  уравнений вида (3.1), в результате чего определяют объем оставшегося в трубопроводе воздуха, наличие утечек, характеристики деформирования труб и другие параметры. Все вычисления должны быть выполнены в режиме реального времени до достижения давления  $0,85 P_{\text{исп}}$ .

4.2.6. Используя определенные в соответствии с п.3.2.5 параметры испытываемого участка трубопровода, рассчитывают приращение объема в зависимости от приращения давления для линейной области деформирования труб по формуле

$$dV_P = dV_y - dV_{\Gamma} - V_{\text{в}}(\beta dt - kdP) + Q_{\text{вн}} dt. \quad (4.7)$$

4.2.7. Возможность испытания трубопровода ограничивается объемом воздуха (природного газа), находящимся в его полости. Испытание может быть продолжено, если при давлении  $0,95 P_{\text{исп}}$  выполняется соотношение

$$V_{\text{тр}}(2 + d\varepsilon_y - d\varepsilon_{\text{упл}})(d\varepsilon_{\text{упл}} - d\varepsilon_y) / N_{\text{л}} > 2dV_P(\Delta_P + \Delta_V) \quad (4.8)$$

### 4.3. Расчет допустимого дополнительного приращения объема, вызванного упругопластической деформацией

4.3.1. Допустимое дополнительное приращение объема, вызванного упругопластической деформацией, при малом изменении давления вычисляют по формуле

$$\Delta\Delta V = V_{\text{тр}}(2 + \Delta\varepsilon_y - \Delta\varepsilon_{\text{упл}})(\Delta\varepsilon_{\text{упл}} - \Delta\varepsilon_y) / N_{\text{л}} - 2\Delta V_P(\Delta_P + \Delta_V), \quad (4.9)$$

где  $V_{\text{тр}} = \pi L_{\text{тр}} D_{\text{вн}}^2 / 4$  - объем одной трубы,  $m^3$ ;

$\Delta V_P$  - приращение объема воды в испытываемом участке при изменении давления на величину  $\Delta P$ ,  $m^3$ .

4.3.2. Допустимое полное дополнительное приращение объема, вызванное упругопластической деформацией, вычисляют по формуле

$$\Delta\Delta V_{\text{п}} = \sum_{i=1}^I \Delta\Delta V_i = \frac{V_{\text{тр}}(2 + \varepsilon_y - \varepsilon_{\text{упл}})(\varepsilon_{\text{упл}} - \varepsilon_y)}{N} - \frac{2\Delta V(\Delta_P + \Delta_V)}{\sqrt{I}}, \quad (4.10)$$

где  $i$  - номер интервала давления между двумя последовательными измерениями, на котором фиксируется упругопластическая деформация;

$I$  - число интервалов давления, на которых фиксируется упругопластическая деформация;



$\varepsilon_y, \varepsilon_{упл}$  - соответственно упругая и допустимая упругопластическая деформация трубы за период подъема давления, в течение которого фиксировалась упругопластическая деформация, м.

Значение  $\varepsilon_{упл}$  определяют по результатам исследований.

В расчете используют параметры наиболее нагруженных труб.

#### 4.4. Учет влияния температуры на изменение давления при выдержке

Изменение давления в трубопроводе при его выдержке, вызванное изменением температуры, определяют по формуле

$$\Delta P = \frac{V_{в1}\beta + \frac{V_{г1}}{T_1} - \sum_{i=1}^I \frac{\pi D_{внi}^2 L_i \alpha (1 + \mu)}{2}}{V_{в1}k + \frac{V_{г1}}{P_2} + \sum_{i=1}^I \frac{\pi D_{внi}^2 L_i}{4} \left( \frac{(1 - \mu^2) D_{внi}}{\delta_i E} \right)} \Delta t, \quad (4.11)$$

где  $V_{в1}$  - объем воды в полости испытываемого участка в начале выдержки, м<sup>3</sup>;

$V_{г1}$  - объем воздуха (природного газа) в полости испытываемого участка в начале выдержки, м<sup>3</sup>;

$P_2$  - давление в конце выдержки, Па;

$T_1$  - абсолютная температура в начале выдержки, К;

$\Delta t$  - изменение температуры за время выдержки, К.

#### 4.5. Расследование разрывов и утечек трубопровода

4.5.1. При проведении испытания должны быть расследованы все разрывы и утечки трубопровода.

4.5.2. На участке, прилегающем к линии разрыва (утечки), трубу очищают от грязи и изоляции. Определяют характер дефектов и причину разрушения.

4.5.3. Выполняют измерение геометрических параметров дефектов на линии разрыва и на прилегающих к ней участках трубы и съемку конфигурации линии разрыва в очаге разрушения. Производят отбор фрагментов труб, а на действующих трубопроводах также образцов изоляции, проб продуктов коррозии, грунта и электролита для последующих комплексных исследований.

4.5.4. На основании результатов расследования каждого разрыва (утечки) комиссия по испытанию составляет акт (Приложение 2). Акт и прилагаемые к нему материалы должны содержать:

- состав комиссии и экспертов, привлеченных к участию в ее работе;
- наименование организации, выполняющей испытания, и организации, выполнившей строительные-монтажные работы;
- сведения о параметрах испытания, обстоятельствах и дате разрыва (возникновения утечки);
- сведения о конструкции трубопровода в месте разрыва (утечки);
- сертификат (паспорт) на разрушившуюся трубу (деталь, оборудование);
- выписку из журнала сварочных работ;
- акты производства и приемки сварочных и строительно-монтажных работ;
- километраж, пикетаж, высотную отметку места разрыва, давление в местах установки манометров и датчиков давления, а также в месте разрыва;
- описание очага разрушения и заключение о причинах разрыва (утечки);
- рекомендации по проведению дополнительной экспертизы;
- сведения о ликвидации разрыва (утечки);
- рекомендации по предотвращению подобных отказов.

4.5.5. Если предполагаемой причиной разрыва (утечки) является брак труб (оборудования), к участию в работе комиссии должен быть привлечен представитель завода-изготовителя.

#### **4.6. Особенности контроля испытания трубопроводов давлением, не вызывающим пластических деформаций труб**

4.6.1. При испытании трубопроводов давлением, определяемым в соответствии с п.3.1, допускается не выполнять измерения и расчеты, предусмотренные в п.п.4.1.1, 4.1.4, 4.2, 4.3.

4.6.2. Температуру трубопровода измеряют в начале и в конце испытываемого участка.

### **5. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ**

#### **5.1. Основные положения технологии испытания строящихся трубопроводов**

5.1.1. В состав основных работ по испытанию каждого участка трубопроводов входят:

- подготовка к испытанию;
- промывка трубопровода, совмещенная с его наполнением водой;
- подъем давления до испытательного;
- выдержка под давлением испытания на прочность;
- снижение давления до 20 кгс/см<sup>2</sup>;
- повторная выдержка под давлением испытания на прочность;
- снижение давления до рабочего;
- проверка на герметичность;
- сброс давления до 1-2 кгс/см<sup>2</sup> и подготовка к удалению воды;
- удаление воды из трубопровода;
- осушка трубопровода;
- восстановление нитки трубопровода.

При разрывах в процессе испытания проводят работы, связанные с выявлением и ликвидацией дефектов.

5.1.2. При подготовке к испытанию трубопровода необходимо:

- установить охранную зону вдоль испытываемого участка\*;

\* Размеры охранной зоны принимают в соответствии с табл.7 "Правил техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов".

- организовать на время испытаний систему связи;
- смонтировать наполнительные и опрессовочные агрегаты с системой их обвязки, шлейф подсоединения агрегатов к трубопроводу, испытать обвязочные и подсоединительные трубопроводы;
- проверить работоспособность и герметичность запорной арматуры;
- смонтировать узлы пуска и приема поршней;
- оборудовать водозабор;
- смонтировать резервуар для очистки воды;
- смонтировать сливной или перепускной патрубок с краном;
- подготовить резервуар-отстойник или следующий участок трубопровода для воды, сливаемой из испытанного участка трубопровода;
- оборудовать помещения для размещения персонала и измерительной аппаратуры;
- установить контрольно-измерительные приборы.

Принципиальная схема испытания участка трубопровода приведена на рис.5.1.

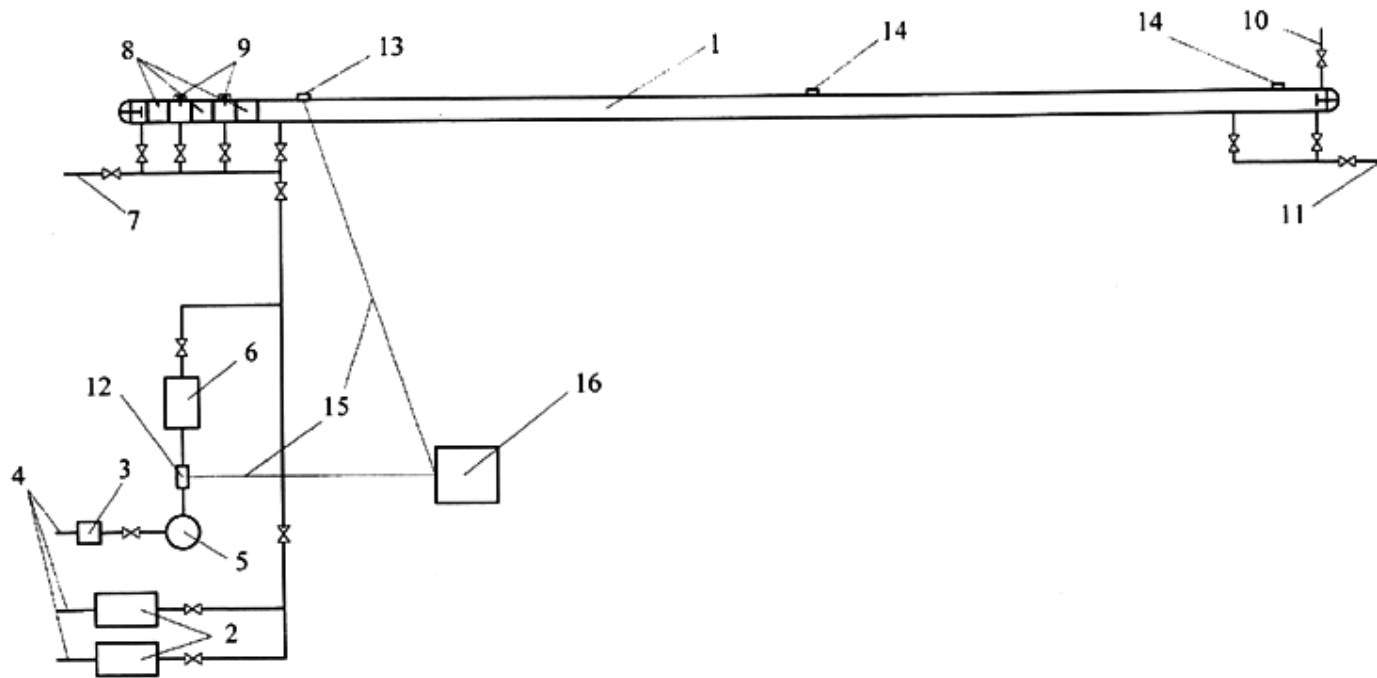


Рис. 5. 1 Принципиальная схема испытания участка трубопровода повышенным давлением:

1 - испытываемый трубопровод; 2 - наполнительный агрегат; 3 - насос низкого давления; 4 - всасывающий патрубок; 5 - резервуар для очистки воды; 6 - опрессовочный агрегат; 7 - шлейф от ресивера; 8 - очистной и разделительные поршни; 9 - стопорное устройство; 10 - свеча для выпуска воздуха; 11 - сливной (перепускной) трубопровод; 12 - блок измерения расхода воды (высокоточный сенсор расхода, датчик температуры, преобразователь сигналов); 13 - блок измерения давления (высокоточный датчик давления, датчик температуры); 14 - контрольный датчик давления и датчик температуры; 15 - кабельные линии; 16 - блок обработки результатов измерений (контроллер, компьютер).

5.1.3. Заполнение трубопровода водой, совмещенное с его промывкой, производят с пропуском очистного поршня, перемещаемого в потоке воды со скоростью не менее 1 км/ч. При этом одновременно осуществляют вытеснение из трубопровода воздуха.

5.1.4. Испытание трубопровода выполняют в соответствии с графиком изменения давления, приведенным на рис.5.2.

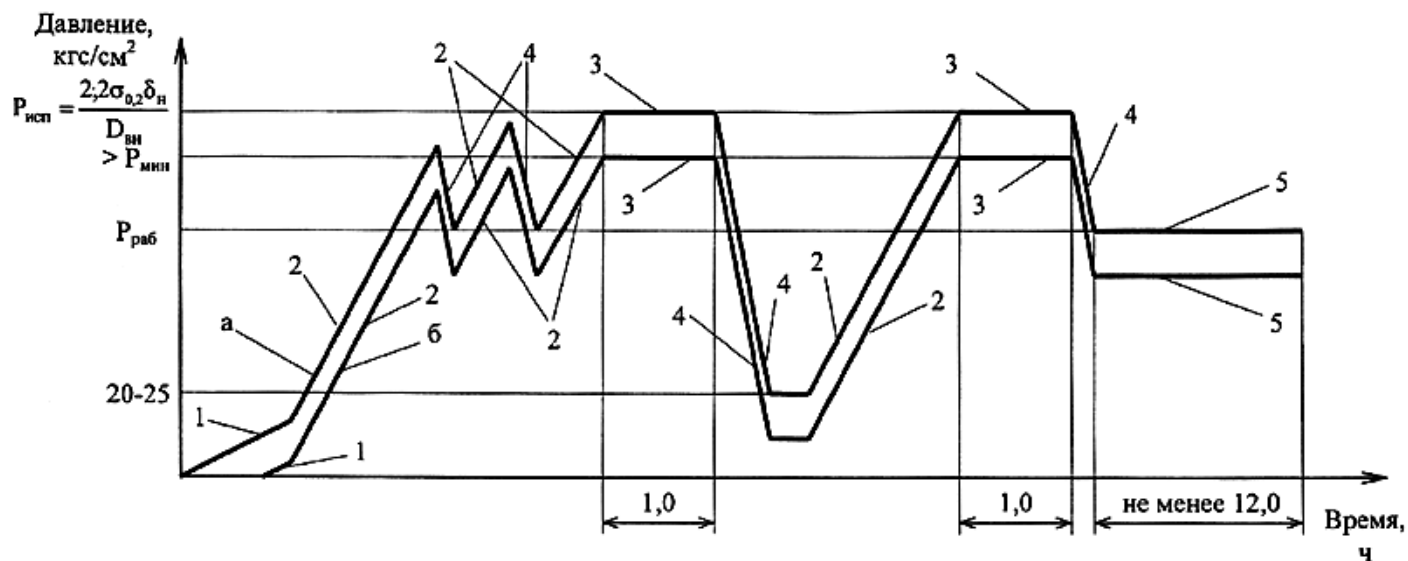


Рис. 5.2. График изменения давления в трубопроводе при испытании участка повышенным давлением:

а - в нижней точке участка; б - в верхней точке участка.

1 - заполнение трубопровода водой; 2 - подъем давления со скоростью 0,01-0,02  $P_{исп}$  в минуту;

3 - испытание на прочность; 4 - снижение давления; 5 - проверка на герметичность.

$\sigma_{0,2}$  - нормативный предел текучести трубной стали;  $\delta_n$  - номинальная толщина стенки трубы с учетом минусового допуска;

$D_{вн}$  - внутренний диаметр трубы;  $P_{исп}$  - максимальное давление испытания;  $P_{мин}$  - минимальное давление испытания (п.2.3).

5.1.5. Давление в трубопроводе поднимают наполнительными агрегатами до величины максимально возможной по их техническим характеристикам, а затем - опрессовочным агрегатом - до давления испытания на прочность. Подъем давления производят непрерывно и плавно. Расход воды, подаваемой в трубопровод опрессовочным агрегатом, измеряется блоком измерения расхода воды компьютеризированной системы контроля параметров испытания. Для обеспечения точности измерений вода должна быть очищена в специальном резервуаре.

5.1.6. Если в процессе подъема давления в результате контроля в соответствии с п. 4.2 обнаружена утечка, снижают давление и осуществляют ее поиск. Давление ниже 1,1 от рабочего снижают на 10%, а давление равное или выше 1,1 от рабочего снижают до рабочего давления. Обнаруженную утечку устраняют.

5.1.7. Если не выполняется условие (4.8), что связано с большим объемом воздуха в полости трубопровода, давление в трубопроводе необходимо снизить до нуля в верхней точке, смонтировать в верхней точке свечу и дополнительно закачать в трубопровод воду наполнительным или опрессовочным агрегатом, выпуская воздух через свечу.

5.1.8. В процессе подъема давления производят расчет приращения объема воды при увеличении давления в трубопроводе по формуле (4.7). Если фактическое приращение объема превысит расчетное на величину, определяемую по формуле (4.9), что означает возникновение в трубопроводе заданных упругопластических деформаций, подъем давления прекращают и снижают его до рабочего давления, после чего снова поднимают давление.

5.1.9. Максимальное давление испытания  $P_{исп}$  определяют по формуле (2.1). Если суммарное дополнительное приращение объема до достижения указанного давления  $P_{исп}$  превысит величину, вычисленную по формуле (4.10), подъем давления прекращают и принимают величину испытательного давления  $P_{исп}$  равной достигнутому давлению.

5.1.10. После подъема давления до  $P_{исп}$  участок трубопровода выдерживают под испытательным давлением в течение 1 часа.

5.1.11. После выдержки трубопровода снижают давление в нем до 20-25 кгс/см<sup>2</sup> и осуществляют повторный подъем давления до испытательного.

5.1.12. После повторного подъема давления до  $P_{исп}$  участок трубопровода выдерживают под этим давлением в течение 1 часа.

5.1.13. Проверку на герметичность производят после испытания трубопровода на прочность и снижения давления до максимального рабочего.

5.1.14. Наличие утечек определяют по падению давления с учетом влияния температуры. Для поиска выявленных утечек в процессе проверки на герметичность необходимо использовать визуальные методы, а также специальные приборы и оборудование.

5.1.15. В случае разрыва трубопровода или выявления утечек необходимо удалить воду из испытываемого трубопровода и заменить или отремонтировать дефектный участок.

После восстановления трубопровода следует продолжить испытание.

5.1.16. После гидравлического испытания участка трубопровода сливной (перепускной) кран должен быть открыт только после полной готовности участка к удалению из него воды и получения извещения о начале движения поршней-разделителей из узла пуска. Это предотвращает образование воздушных пробок.

5.1.17. Для удаления воды из трубопровода после его гидравлического испытания последовательно пропускают поршни-разделители под давлением сжатого воздуха в два этапа:

- предварительный - удаление основного объема воды поршнем-разделителем;
- контрольный - окончательное удаление воды из трубопровода.

5.1.18. Результаты удаления воды следует считать удовлетворительными, если впереди контрольного поршня-разделителя нет воды и он вышел не разрушенным. В противном случае необходимо дополнительно пропустить второй контрольный поршень-разделитель.

5.1.19. С целью обеспечения охраны окружающей среды следует отвести использованную воду в специально подготовленный резервуар-отстойник или в следующий участок трубопровода, подготовленный для испытания. Для гашения энергии струи вытекающей из трубопровода воды, необходимо устанавливать водоотбойники (например, железобетонные пригрузы, плиты и т.п.), располагать патрубок слива воды перпендикулярно водоотбойникам на дне резервуара-отстойника.

5.1.20. После удаления воды из трубопровода производят демонтаж всех узлов, приборов и оборудования, которые использовались при гидротестировании, и монтаж нитки трубопровода

путем врезки катушек с гарантийными стыками.

5.1.21. Осушку трубопровода осуществляют после монтажа испытанных участков в нитку.

5.1.22. Осушку полости газопровода рекомендуется производить сухим природным газом, сухим воздухом, подаваемым в трубопровод генераторами сухого сжатого воздуха, или пропуском метанольной пробки.

5.1.23. Контроль процесса осушки осуществляют по показаниям датчиков влажности воздуха (психрометров), устанавливаемых в конце осушаемого участка газопровода.

5.1.24. В процессе циркуляции сухого сжатого воздуха (газа) по газопроводу следует периодически пропускать поршни-разделители, которые будут "размазывать" скопившуюся в нижних частях газопровода воду по поверхности труб, обеспечивая повышение эффективности осушки. Подачу сухого воздуха и пропуски поршней-разделителей необходимо продолжать до тех пор, пока в конце участка не будет достигнута необходимая степень влажности. Замерять влажность следует через регулярные промежутки времени.

5.1.25. Для осушки полости газопровода с использованием метанола в камеру запуска запасовывают по меньшей мере два поршня-разделителя, подают во внутритрубное пространство между ними расчетное количество водопоглощающей среды - метанола и осуществляют пропуск указанного "поезда" под давлением сухого сжатого воздуха (газа).

Число метанольных пробок определяют в зависимости от протяженности участка, рельефа местности и количества оставшейся в газопроводе влаги.

5.1.26. Осушку считают законченной, когда содержание влаги в выходящем из трубопровода воздухе (газе), будет не выше содержания влаги в транспортируемом природном газе.

5.1.27. В процессе осушки или после нее по трубопроводу пропускают внутритрубный снаряд для контроля геометрии труб.

## **5.2. Особенности переиспытания действующих трубопроводов**

5.2.1. При подготовке к переиспытанию действующего трубопровода помимо работ, указанных в п.5.1.2, необходимо:

- произвести очистку полости трубопровода от конденсата и продуктов отложения путем пропуска поршня в потоке газа;
- произвести работы по выявлению утечек газа на нитках действующих трубопроводов, проходящих в одном техническом коридоре, и устранить их;
- снизить давление в действующих нитках трубопроводов в зоне ведения огневых работ на 10 % - при отсутствии утечек; на 30 % - при наличии утечек; полностью освободить трубопровод от газа - при наличии интенсивной утечки;
- оповестить предприятия, эксплуатирующие коммуникации, проходящие в одном техническом коридоре с трубопроводами;
- получить разрешение на остановку трубопровода;
- стравить газ из участка;
- отключить переиспытываемые участки от смежных участков и от нитки трубопровода сферическими заглушками,

- смонтировать байпасные (перепускные) трубопроводы;

- смонтировать свечи в верхних точках трубопровода для выпуска остатков газа и воздуха.

5.2.2. После завершения подготовительных работ давление в действующих нитках трубопроводов поднимают до установленного давления эксплуатации.

5.2.3. После заполнения испытываемого участка водой производят выпуск остатков газа через свечи, смонтированные в верхних точках трассы.

5.2.4. При переиспытании действующих трубопроводов выполняют один полный цикл нагружения трубопровода, при этом соответственно корректируют график изменения давления в трубопроводе, изображенный на рис.5.1.

5.2.5. При ликвидации утечек и аварий и восстановлении нитки трубопровода давление в действующих нитках трубопроводов должно быть снижено до уровня, назначенного в п.5.2.1.

## **5.3. Особенности производства работ при испытании давлением, не вызывающим в трубах пластических деформаций**

5.3.1. При испытании трубопроводов давлением, не вызывающим в трубах пластических деформаций, не применяют п.п. 5.1.6 - 5.1.8, максимальное испытательное давление и скорость подъема давления принимают в соответствии с п.п. 3.1 и 3.3, при этом соответственно

корректируют график изменения давления в трубопроводе, изображенный на рис.5.2.

## 6. МАШИНЫ И СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

### 6.1. Наполнительные агрегаты

6.1.1. Число наполнительных агрегатов, необходимое для заполнения трубопроводов водой и их промывки, определяют по формуле:

$$N_{АН} = \frac{\pi V_{п} D_{вн}^2}{4Q_{АН}} + N_{АН,р}, \quad (6.1)$$

где  $V_{п}$  - скорость движения очистного (разделительного) устройства принимают не менее 1000 м/ч;

$Q_{АН}$  - производительность наполнительного агрегата;

$N_{АН,р}$  - число резервных агрегатов, принимают равным 1.

6.1.2. Характеристики отечественных наполнительных агрегатов приведены в таблице 6.1.

Таблица 6.1

#### Основные технические характеристики наполнительных агрегатов.

Марка агрегата	Марка насоса	Производительность агрегата, м <sup>3</sup> /ч	Напор при наполнении, кгс/см <sup>3</sup>	Мощность двигателя, кВт	Масса, т
АН-261	ЦНС 300-180	260	15,5	300	8,4
АН-501	ЗВ200х4	до 540	22,5	369	8,4
АСН-1000	ЦН-1000-180-2	1000	18,0	662	20,0

6.1.3. В случае применения импортной техники рекомендуется выбирать наполнительные агрегаты с более высоким напором по сравнению с приведенными в таблице 6.1.

### 6.2. Опрессовочные агрегаты

6.2.1. Испытание трубопроводов на прочность и их проверку на герметичность выполняют с использованием опрессовочных агрегатов.

6.2.2. Основные параметры отечественного опрессовочного агрегата АО-181 приведены в таблице 6.2.

6.2.3. Для испытания участков трубопроводов любого диаметра достаточно двух агрегатов АО-181 - один рабочий и один резервный.

Для ускорения испытания трубопроводов диаметром 1020, 1220 и 1420 мм и повышения точности измерений расхода воды рекомендуется резервный агрегат включать в работу параллельно с рабочим. В случае аварийного отказа одного из агрегатов испытание может быть завершено исправным агрегатом.

Таблица 6.2

#### Основные параметры опрессовочного агрегата АО-181.

Основные параметры	Значения
1. Насос: - тип - модель - подача, м <sup>3</sup> /ч - давление, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	двухпоршневой 9ТМ 23,4...93,6 18(180)
2. Силовой агрегат (дизель):	

- модель	ЯМ 3236 Б
- мощность, кВт (л.с.)	184(250)
- частота вращения, мин <sup>-1</sup>	2000
3. Габаритные размеры агрегата, мм;	
- длина	6500
- ширина	2000
- высота	2750
4. Масса агрегата (сухая), кг	9200

6.2.4. В случае применения импортной техники рекомендуется выбирать опрессовочные агрегаты с более высокой производительностью по сравнению с приведенной в таблице 6.2.

### 6.3. Компьютеризированная система контроля параметров испытания

6.3.1. Система контроля должна обеспечивать непрерывную регистрацию расхода, давления и температуры воды и обработку этих данных в режиме реального времени для управления процессом испытания трубопроводов на прочность и их проверки на герметичность.

Приложение 1

Форма № 1

АКТ № \_\_\_\_\_

от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

гидравлического испытания на прочность, проверки на герметичность и удаления воды из трубопровода

Составлен комиссией, назначенной приказом РАО "Газпром" от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. в составе:

Председатель \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

в том, что " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (наименование предприятия, выполнившего работы по испытанию)

провело гидравлическое испытание на прочность трубопровода \_\_\_\_\_ на участке от км \_\_ ПК \_\_ до км \_\_ ПК \_\_ общей протяженностью \_\_\_\_\_ м, в соответствии с требованиями "Инструкции по проведению испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста)", проекта \_\_\_\_\_, специальной инструкции, согласованной и утвержденной " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г. в установленном порядке. Испытание на прочность выполнено при давлении в нижней точке \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>), в верхней точке \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>).



Время выдержки под испытательным давлением составило \_\_\_\_ ч.

В течение испытания давление, расход и температуру воды измеряли

\_\_\_\_\_  
(наименование и характеристики приборов, примененных для измерения расхода, давления и температуры воды с указанием погрешностей и места (км, ПК) их установки)

В ходе испытания произошло \_\_ разрывов трубопроводов, обнаружено \_\_ утечек (акты расследования прилагаются).

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_  
(указать результат испытания)

После завершения испытания на прочность проведена проверка на герметичность давлением  $P_{\text{раб. макс.}}$  \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>) в течение \_\_\_\_ ч на участке от км \_\_\_\_ ПК \_\_ до км \_\_\_\_ ПК общей протяженностью \_\_ м, в соответствии с требованиями "Инструкции по проведению испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста)", проекта \_\_\_\_\_, специальной инструкции, согласованной и утвержденной " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. в установленном порядке.

В течение проверки на герметичность давление и температуру воды измеряли

\_\_\_\_\_  
(наименование приборов, примененных для измерения давления и температуры воды и места (км, ПК) их установки)

Заключение комиссии:

\_\_\_\_\_  
(указать результат проверки на герметичность)

Удаление воды после испытания трубопровода на участке от км \_\_\_\_ ПК \_\_ до км \_\_\_\_ ПК общей протяженностью \_\_ м проведено в соответствии с требованиями "Инструкции по проведению испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста)", проекта \_\_\_\_\_, специальной инструкции, согласованной и утвержденной " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. в установленном порядке, путем пропускания поршня-разделителя. При этом были применены поршни разделители \_\_\_\_\_ в

(указать тип поршня)

количестве \_\_ шт.

Удаление воды проводилось до прекращения выхода воды из трубопровода.

Заключение комиссии: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(указать результат удаления воды, какие последующие работы разрешается производить)

Приложения:

Председатель  
комиссии

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)  
\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (дата)

Приложение 2

Форма № 2

**АКТ  
расследования разрыва (утечки) трубопровода при испытании**

Составлен комиссией, назначенной приказом РАО "Газпром" от " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. в составе:

Председатель

\_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, инициалы)  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

при участии:

\_\_\_\_\_  
(должность, организация, фамилия, инициалы)

\_\_\_\_\_  
экспертов, привлеченных к расследованию)

в том, что " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование предприятия, выполняющего работы по испытанию)  
проводило гидравлическое испытание на прочность трубопровода \_\_\_\_\_ на участке от км \_\_ ПК \_\_ до км \_\_ ПК \_\_ общей протяженностью \_\_\_\_\_ м, в соответствии с требованиями "Инструкции по проведению испытаний трубопроводов повышенным давлением (методом стресс-теста)", проекта \_\_\_\_\_, специальной инструкции, согласованной и утвержденной " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. в установленном порядке.

В течение испытания давление, расход и температуру воды измеряли

\_\_\_\_\_  
(наименование приборов, примененных для измерения расхода, давления и

\_\_\_\_\_  
температуры воды и места (км, ПК) их установки)

В ходе \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подъема давления, испытания на прочность, проверки на герметичность)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 19\_ г. в \_\_ часов \_\_ мин. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(произошел разрыв, обнаружена утечка)

трубопровода на км \_\_ ПК \_\_. Давление на км \_\_ ПК \_\_ составляло \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>), на км \_\_ ПК \_\_ - \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>), на км \_\_ ПК \_\_ - \_\_\_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>), в месте разрыва

(утечки) - \_\_\_ МПа (кгс/см<sup>2</sup>).

Работы по сооружению трубопровода на участке выполнены:

(указать участок, включающий место разрыва (утечки))

сварочно-монтажные \_\_\_\_\_;  
(наименование организации)

изоляционно-укладочные \_\_\_\_\_  
(наименование организации)

Расследованием установлено, что разрушилась (получила утечку) труба диаметром \_\_\_\_\_ с толщиной стенки \_\_\_\_\_, изготовленная \_\_\_\_\_ по ТУ \_\_\_\_\_.  
(завод-изготовитель, страна)

Лист поставки \_\_\_\_\_ из стали \_\_\_\_\_ по ТУ \_\_\_\_\_. Сертификат на трубу прилагается.

В месте разрыва \_\_\_\_\_  
(описание очага разрушения трубы, сварного шва и т.д.)

Причиной разрыва явилось \_\_\_\_\_

Разрыв (утечка) ликвидированы путем \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.  
(указать способ ремонта газопровода)

Испытание продолжено с " \_\_ " \_\_\_\_\_ 19 \_\_ г.

Комиссия рекомендует:

\_\_\_\_\_ (рекомендации комиссии по проведению дополнительной экспертизы, предотвращению подобных отказов, направлению рекламаций и др.)

Приложения:

Председатель  
комиссии

Члены комиссии:

_____	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)
_____	_____	_____
(фамилия, инициалы)	(подпись)	(дата)